


Mesure du « champ-vital » (aussi appelé « CHI » par les chinois) avec L'appareil GDV du Professeur K. Korotkov de St Petersburg (Russie)

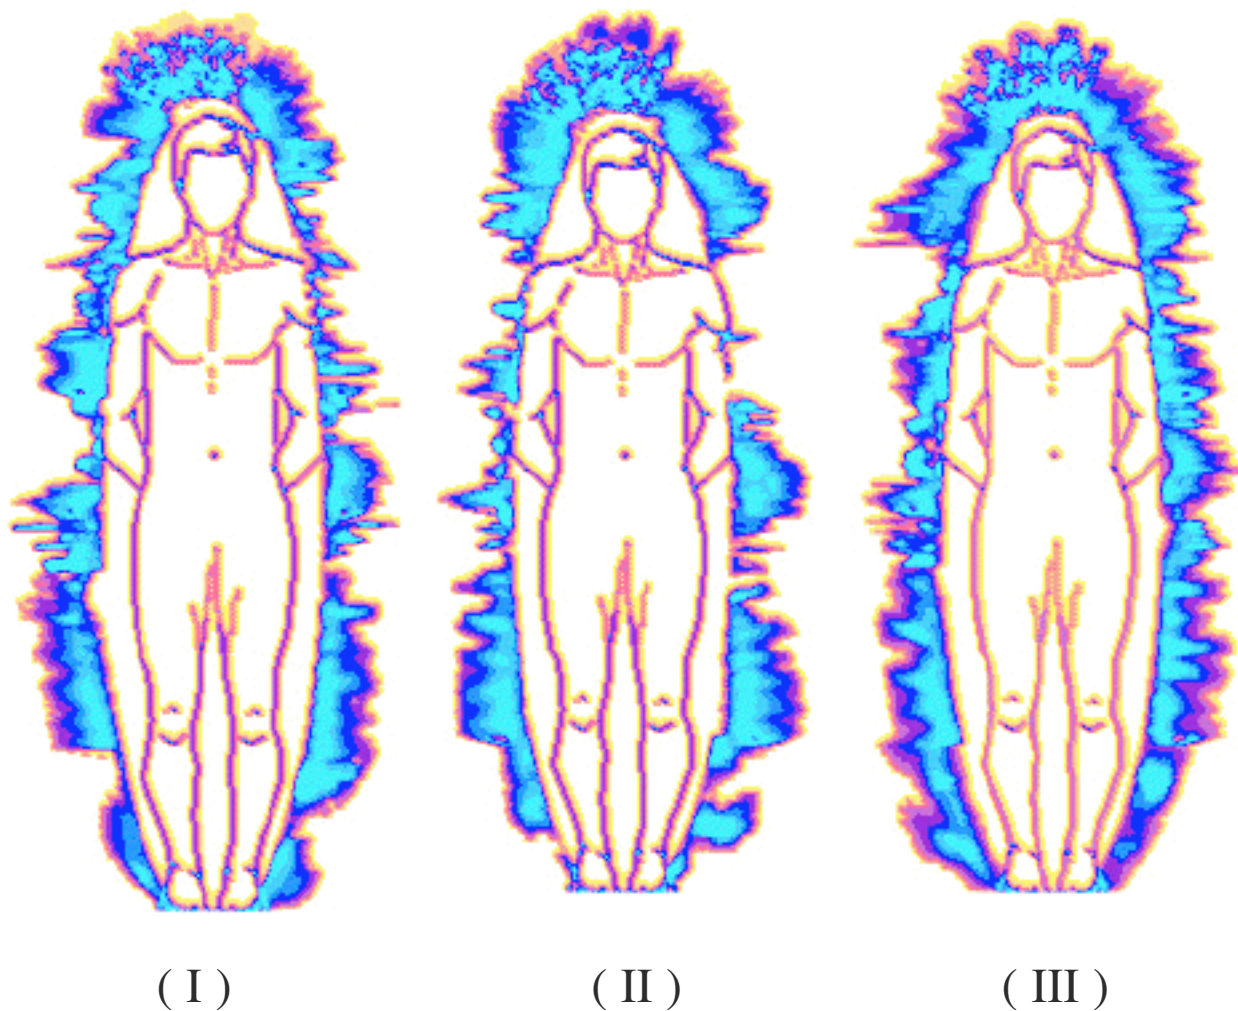

Ci-dessous la traduction française du texte d'origine:

I.- L'état initial du champ biologique de l'homme.
Surface biologique = 11365 pixels, la symétrie = 97%.

II.- L'état du champ biologique sous l'influence du portable,
après 10 minutes de conversation SANS puce
Surface biologique = 10950 pixels, la symétrie = 89%
soit une PERTE de 8% en 10 minutes...

III.- L'état du champ biologique sous l'influence du portable,
après 10 minutes de conversation, AVEC une «puce»
« EMF-Bioshield®TEL » (*préservation énergétique totale)
Surface biologique = 14580*pixels, : symétrie **rétablie à 99%**.

